

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Parametro di amplificazione nell'intervallo 0,4-0,8 s (FA0408)

Regione Toscana








Regione	Soggetto realizzatore	Data
Regione Toscana Comune di Palaia (PI)	Dott. Geol. Claudio Nencini Dott. Geol. Tommaso Nencini Dott.ssa Geol. Melissa Brogi	agosto 2022






Legenda

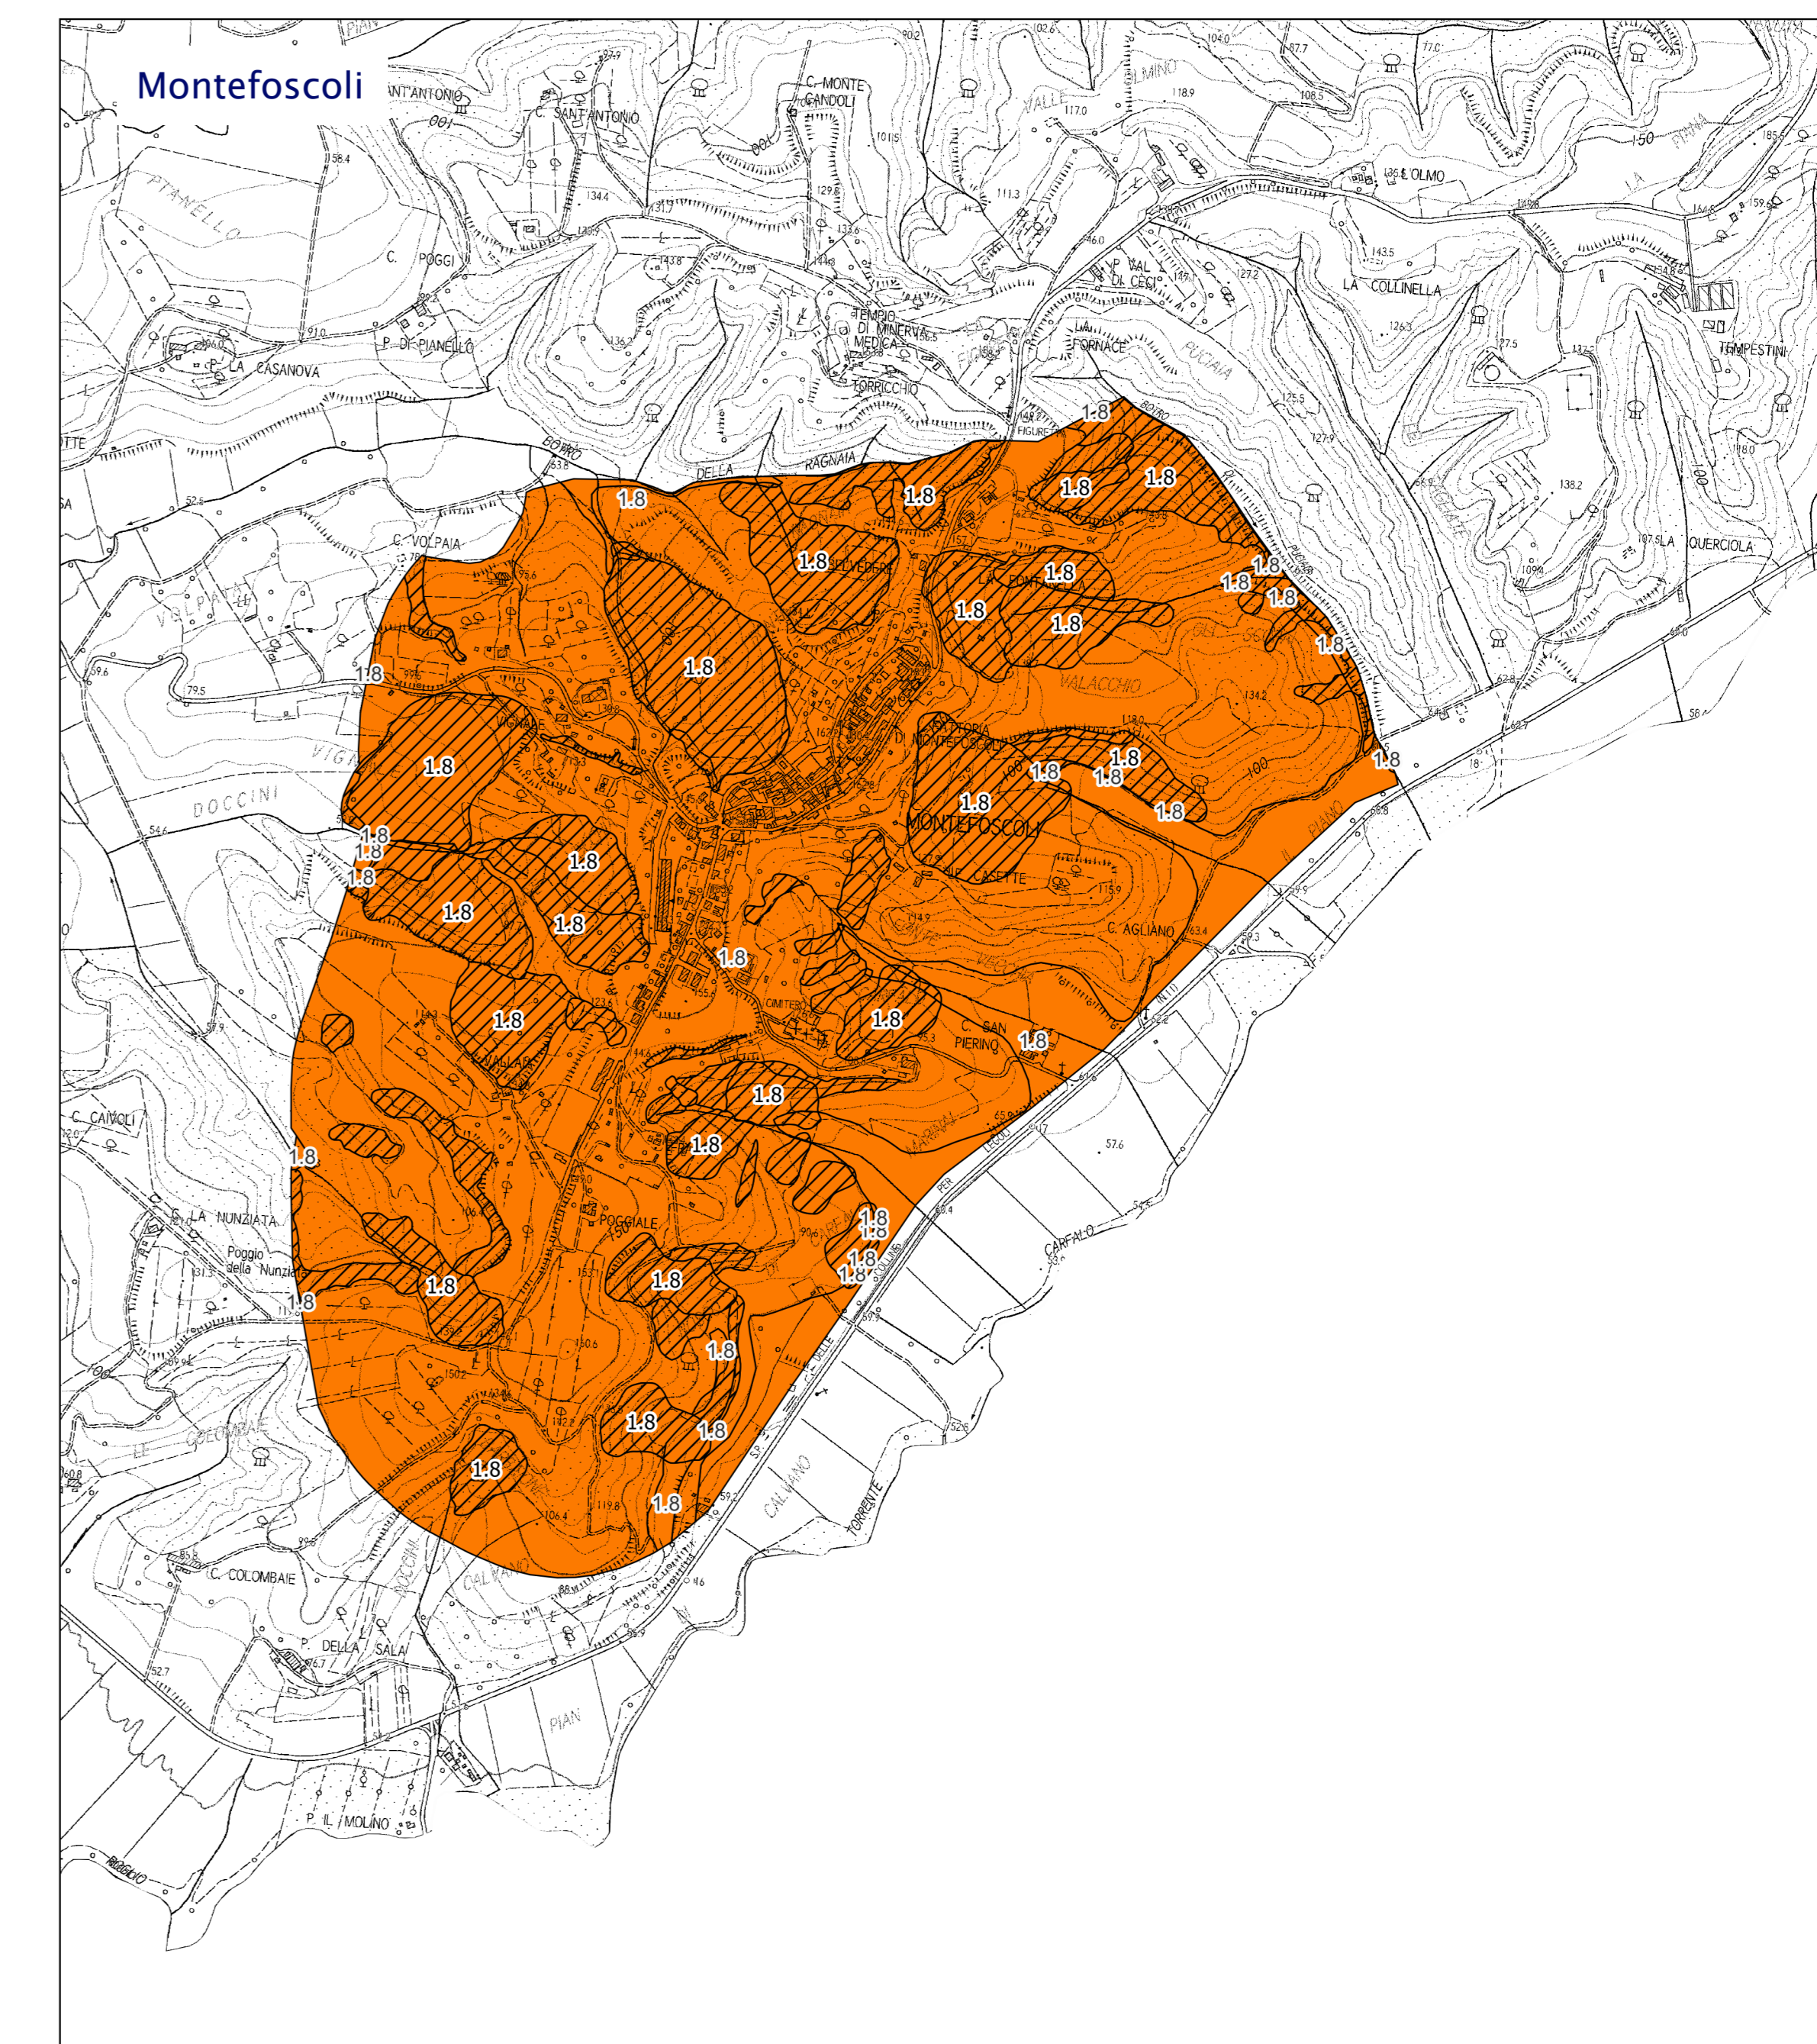
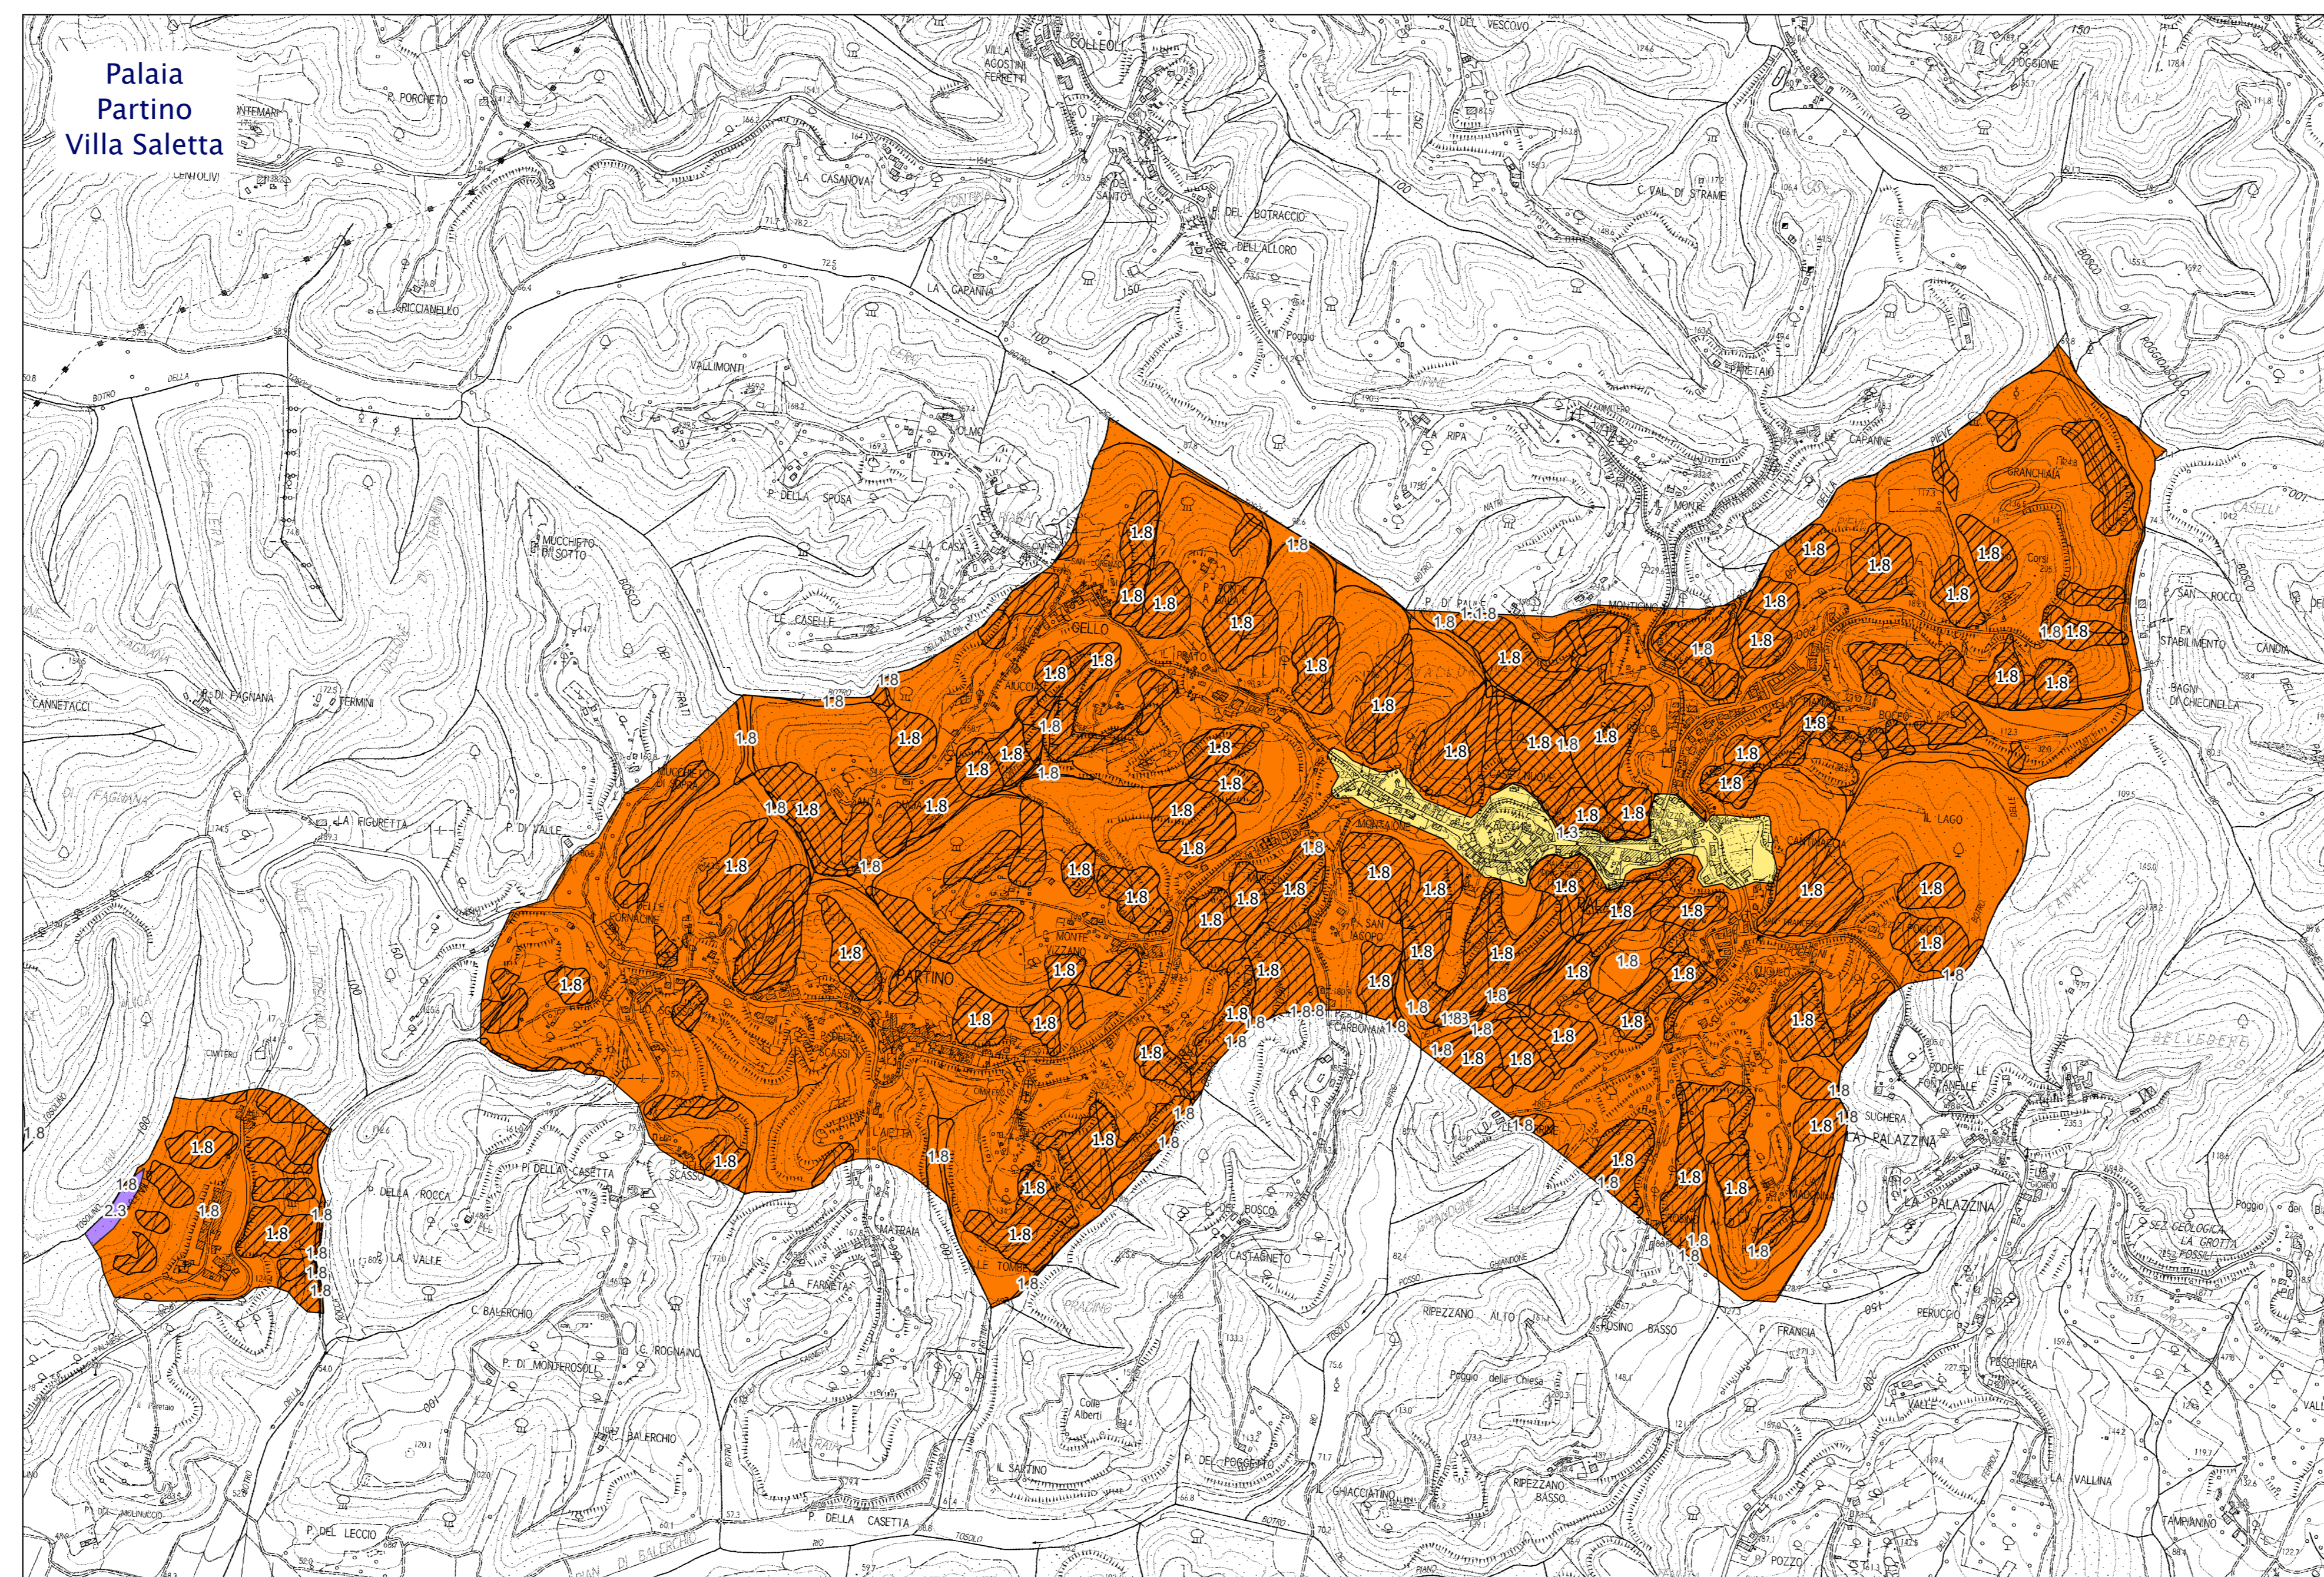
Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Stab 0408

-  FA = 1,3-1,4
-  FA = 1,5-1,6
-  FA = 1,7-1,8
-  FA = 1,9-2,0
-  FA = 2,3-2,4

Zone di Attenzione per Instabilità (Livello 2)

-  Zona di Attenzione per instabilità di versante - FA = 1,5-1,6
-  Zona di Attenzione per instabilità di versante - FA = 1,7-1,8
-  Zona di Attenzione per instabilità di versante - FA = 2,3-2,4
-  Zona di Attenzione per Liquefazione - FA = 2,1-2,2
-  Zona di Attenzione per Liquefazione - FA = 2,3-2,4



Territorio comunale

